


位置図

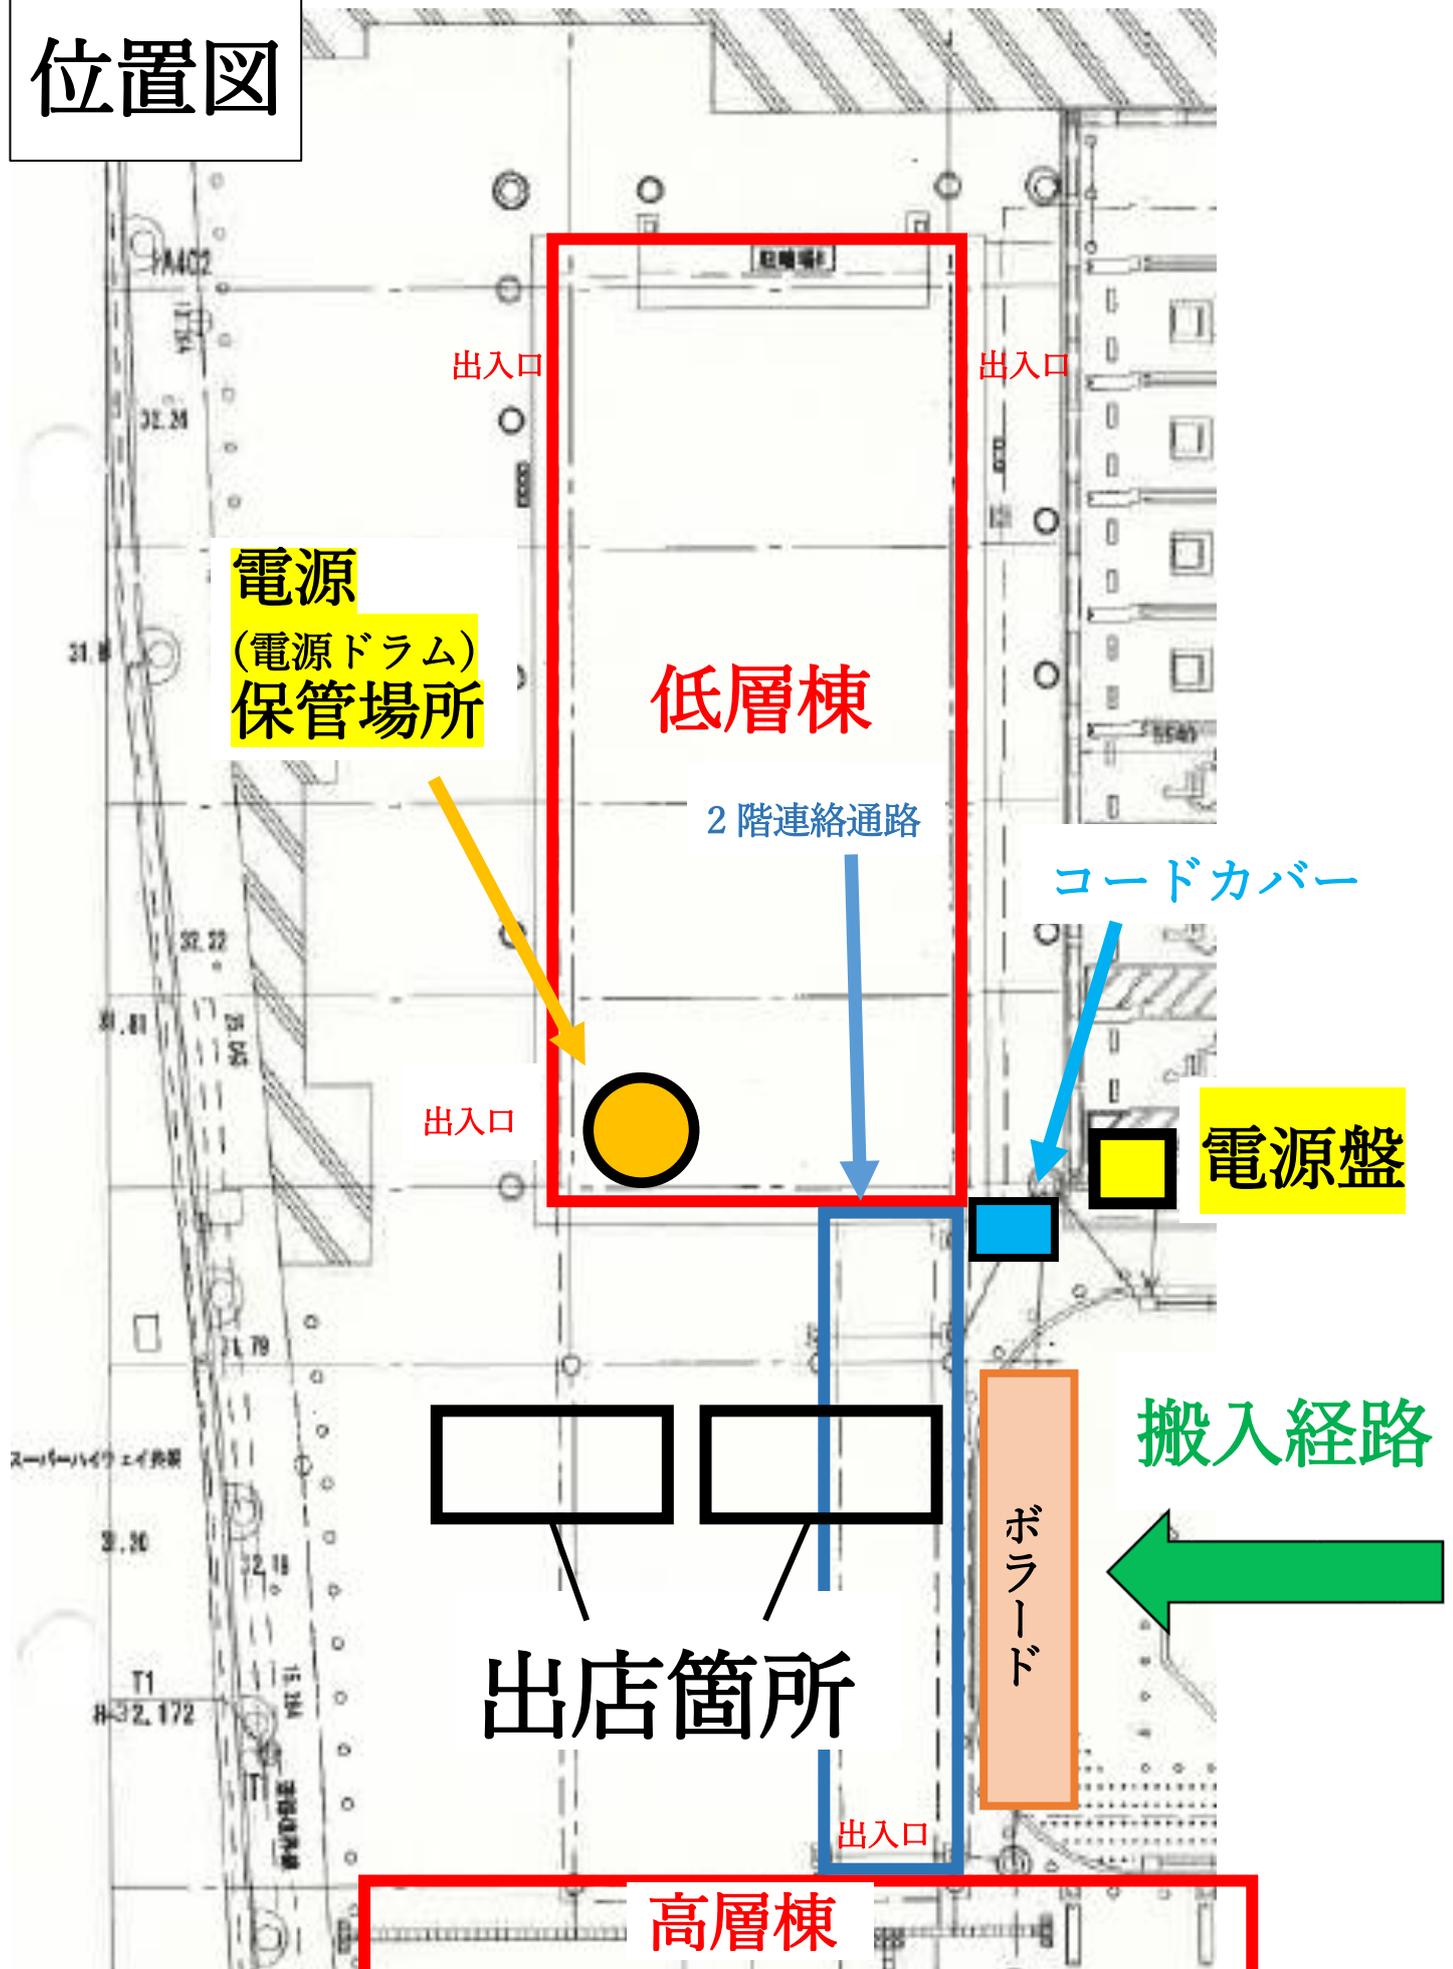

<電源ドラムの準備の仕方>

1. 低層棟 1階南西出入口に電源ドラムが保管してあります。

準備の際はここから移動させ、使用後は元の位置に戻してください。



2. 電源ドラムを出店場所の北に配置し、コードを東へ延ばしてください。




3. 低層棟南東に駐車場からの通路がある。歩行者がコードに引っかからないように、写真のようにコードカバーにコードを通してください。



コードを通す際はコードカバー裏の溝にコードを入れこんでください。
入れこまないとコードカバー自体が浮き上がり、転倒の危険性があります。



コードカバーの溝は細い溝が2つ、太い溝が1つあります。
いずれかの溝に通していただければ結構です。

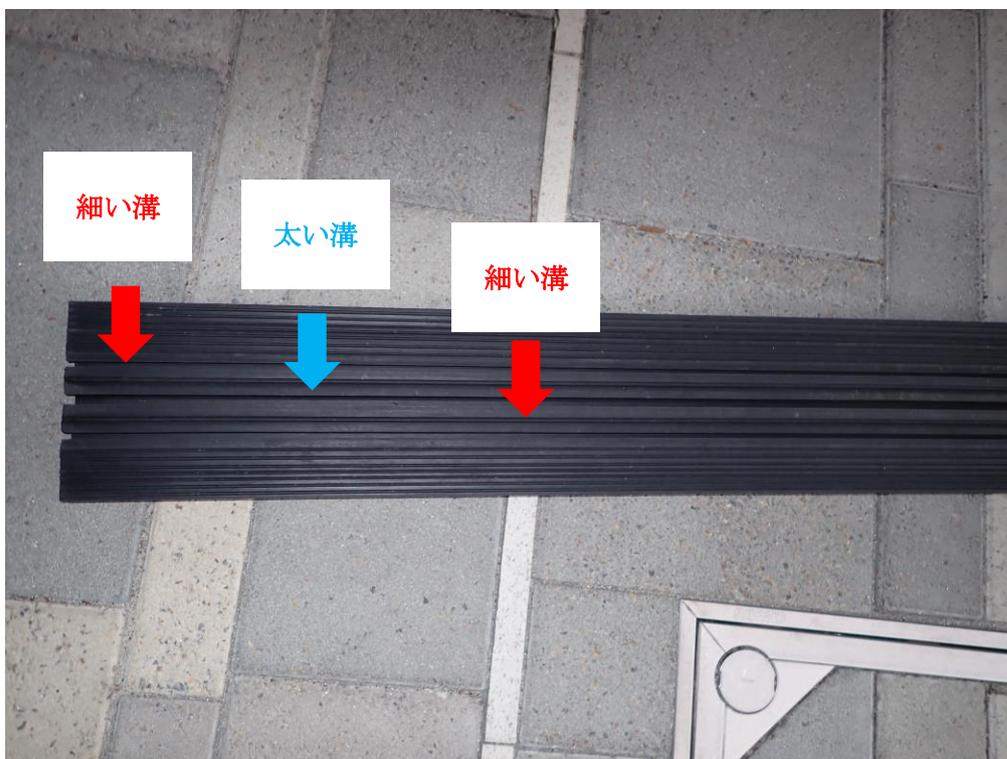

4. 電源盤には鍵がかかっているため、中央管理室で借りた鍵を使い、開けたのちコードをつないでください。








赤丸のいずれかにコンセントを指してください。

(注意) 赤丸内で1つの電源です。赤丸内で同時に2口使用しないでください。

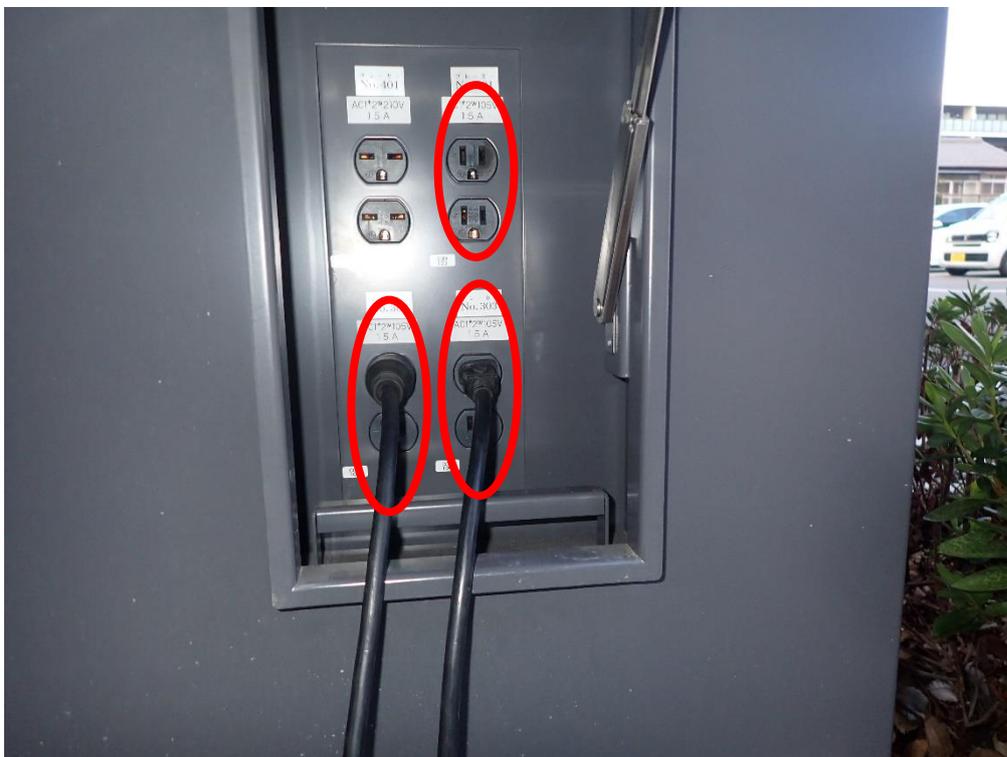

5. 蓋を戻してください。(蓋を上まで上げると蓋は閉まります)

コンセントを指している間は蓋が締まり切りませんので、浮いた状態でご使用ください。



6. 通行人がコードに引っかからないように、コードにたわみがある場合はたわみを解消してください。